



Specifikacija:

1. Vidaus apdaila - tinkas
2. Bauroc blokeliai 200, 250, 300mm
3. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas (Ejot H4; Ejot STRUZG)
4. Plonasluoksniiai bauroc klijai akytam betonui, siūlės storis ≤ 2 mm.
5. Klijai
6. Polistireninis putplastis EPS 70
7. Išorės apdaila - armavimo tinklas / armuotas išlyginamasis tinkas
8. Garo izoliacija
9. Išlyginamasis sluoksnis, $d \geq 50$ mm
10. Polistireninis putplastis EPS 80 ($t \geq 300$ mm)
11. Bauroc akytojo betono perdanga
12. Lubos
13. Inkarinis tvirtinimas $L = 1000$ mm, perdangos siūlėse
14. Esant poreikiui, lyginamasis skiedinio sluoksnis
15. Audiniu padengta stiklo vatos juosta Isover SK-C
16. Polistireninis putplastis EPS 70 ($t \geq 50$ mm)
17. Nuolydį formuojantis polistireninis putplastis EPS 100 ($t \geq 50$ mm)
18. Kampą formuojantis polistireninis putplastis EPS 100 ($t \geq 50$ mm)
19. Prilydoma hidroizol. 2 sl. su apsaugos danga.
20. Papildoma hidroizoliacija
21. Skardos lankstinio tvirtinimo elementas
22. Medinis impregnuotas gulekšnis 150x100 mm
23. Gulekšni tvirtinantis elementas
24. Bauroc blokeliis Ecolight 200mm
25. Hidroizoliacija.
26. Kietą mineralinė vata. ($t \geq 50$ mm)
27. Klijuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis

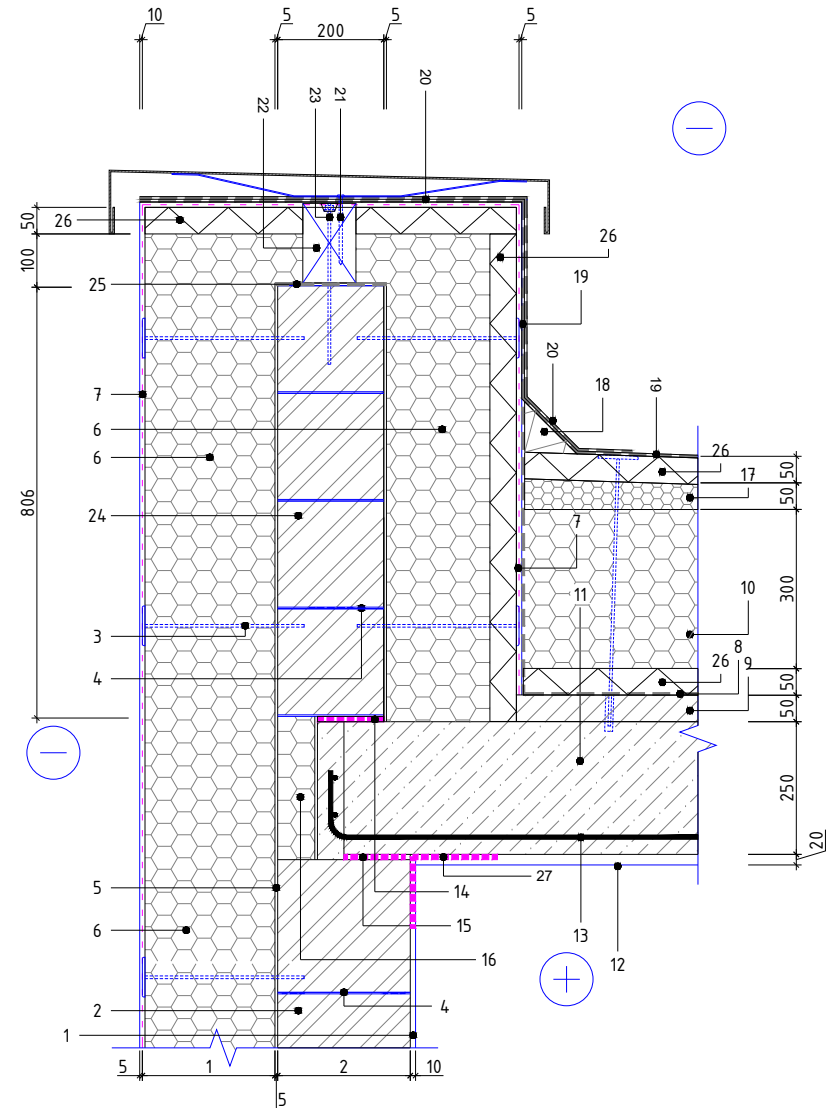

Užsakovas	Brėžinio pav. Stogo parapeto mazgas. Su polistirolo apšiltinimu ir Bauroc surenkama perdanga	
	Konstruktorius	Mastelis M 1:10
	Data	Brėžinio. Nr. 2018 00.0